

電源增設裝置



需求

- 搭配119遠端啟動裝置使用
- 五台以上遠端啟動裝置需增設此設備

功能

- 電源增設裝置可擴充8台遠端啟動裝置，最大系統架構可擴充3套(24台遠端啟動裝置)
- 具狀態指示燈顯示本機功能狀態(交流電源、預備電源、電壓過高、電壓過低、異常指示、話筒定位)
- 具電源電壓過載保護，防止電壓異常時機板燒毀
- 材質：鍍鋅鋼板粉體烤漆
- 電源需求：AC110V ~ 220V

119火災通報裝置架構圖

配線規格

專用電話局線

0.6Φmm×2 電話線

自動警報移報線

1.6Φmm×2 耐熱線

電源增設裝置配線

1.6Φmm×9 耐熱線

119遠端啟動裝置配線


1.6Φmm×10 耐熱線

119遠端啟動裝置配線

1.6Φmm×10 耐熱線

※五台以上遠端啟動裝置配線說明：

- ◆增加電源增設裝置設備
- ◆一套電源增設裝置可擴充8台119遠端啟動裝置，三套電源增設裝置最大可配置24台119遠端啟動裝置
- ◆119火災通報裝置配置電源增設裝置線材，採用耐熱 1.6Φ-9條
- ◆電源增設裝置配置119遠端啟動裝置線材，採用耐熱 1.6Φ-10條

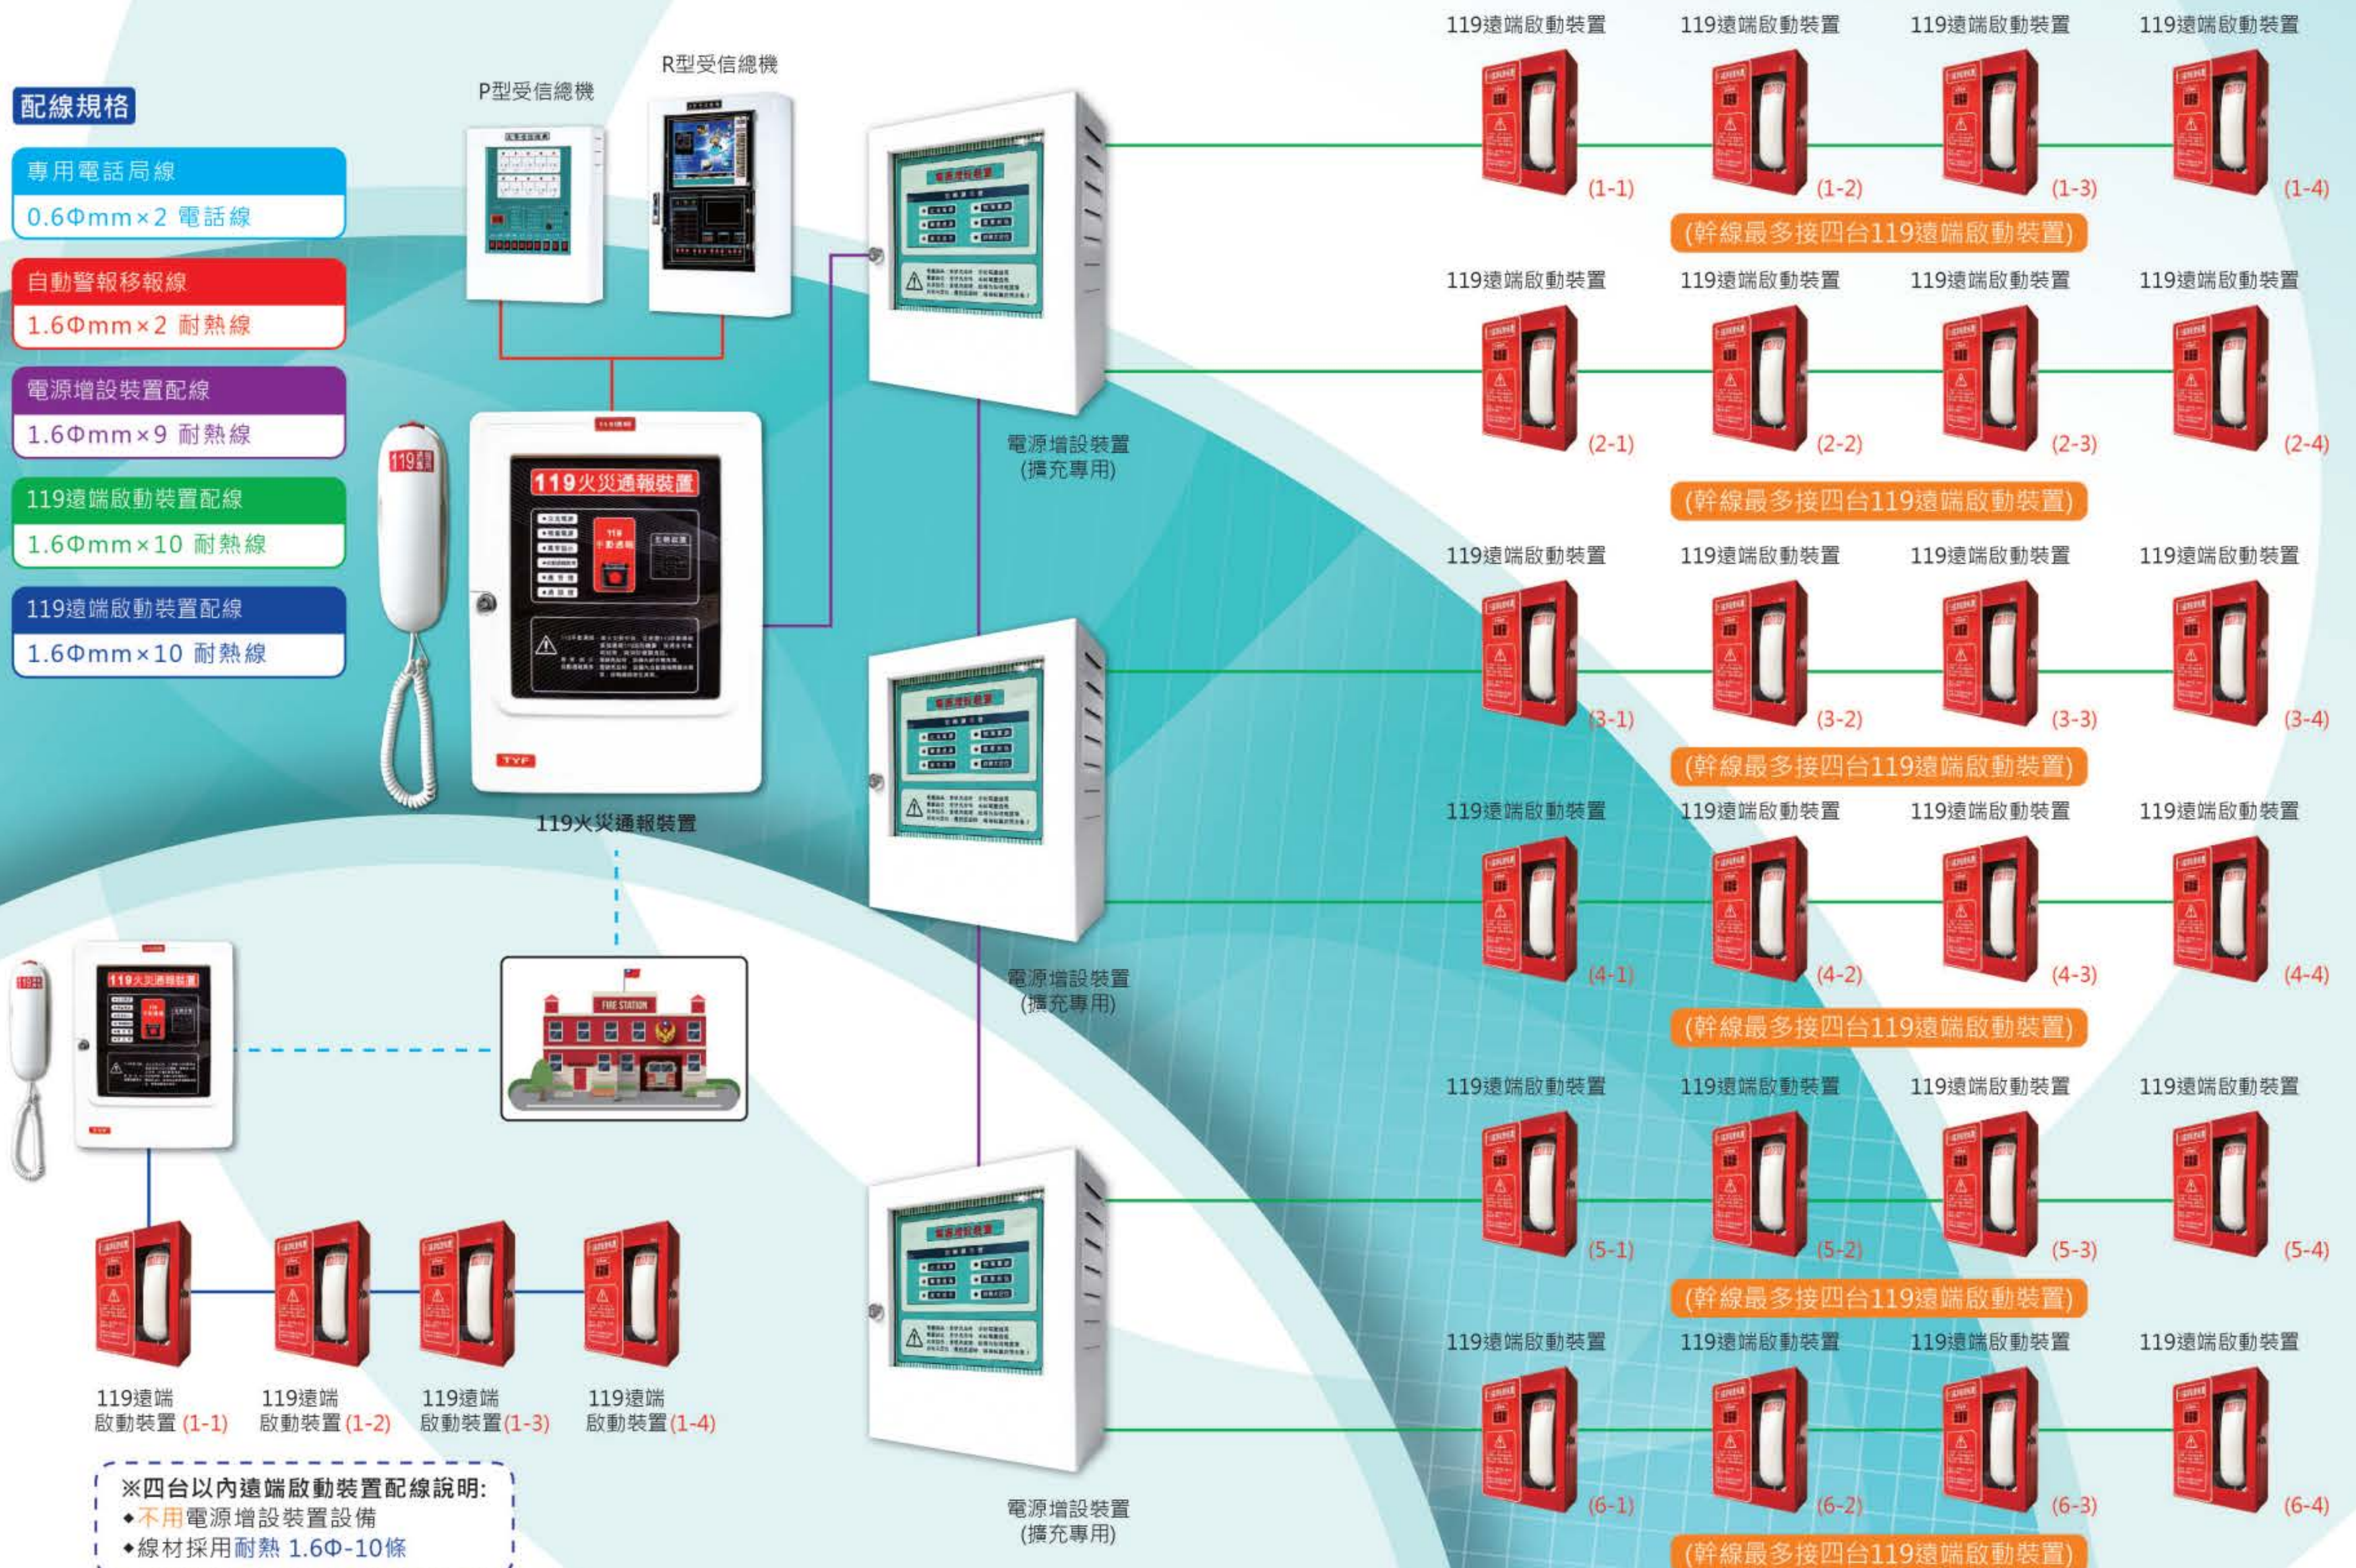

※四台以內遠端啟動裝置配線說明：
 ◆不用電源增設裝置設備
 ◆線材採用耐熱 1.6Φ-10條

119火災通報裝置
 架構圖

119火災通報裝置
 架構圖